ZMĚNA PLÁNU

Z3550 Odstranění návrhové trasy venkovního vedení 110 kV navrženého ke zrušení

Předmět
Odstranění návrhové trasy venkovního vedení 110 kV navrženého ke zrušení

Městská část
Praha 8

Rozloha [m^2]
9 652

Původní stav ÚP
týká se pouze výkresu č. 10 (energetika)

Upravený stav ÚP
týká se pouze výkresu č. 10 (energetika)
↗ Informace o regulativech využití území

Stav změny
Pořizovaná změna

Etapa: Návrh **Vlna:** 033

Podnět na změnu
P25/2021 ZMPLA

Historie pořizování změny
(neznámé datum) neukončené projednávání návrhu

↗ Výkresy ÚP

↗ Grafická příloha

↗ Schéma pořizování změny ÚP
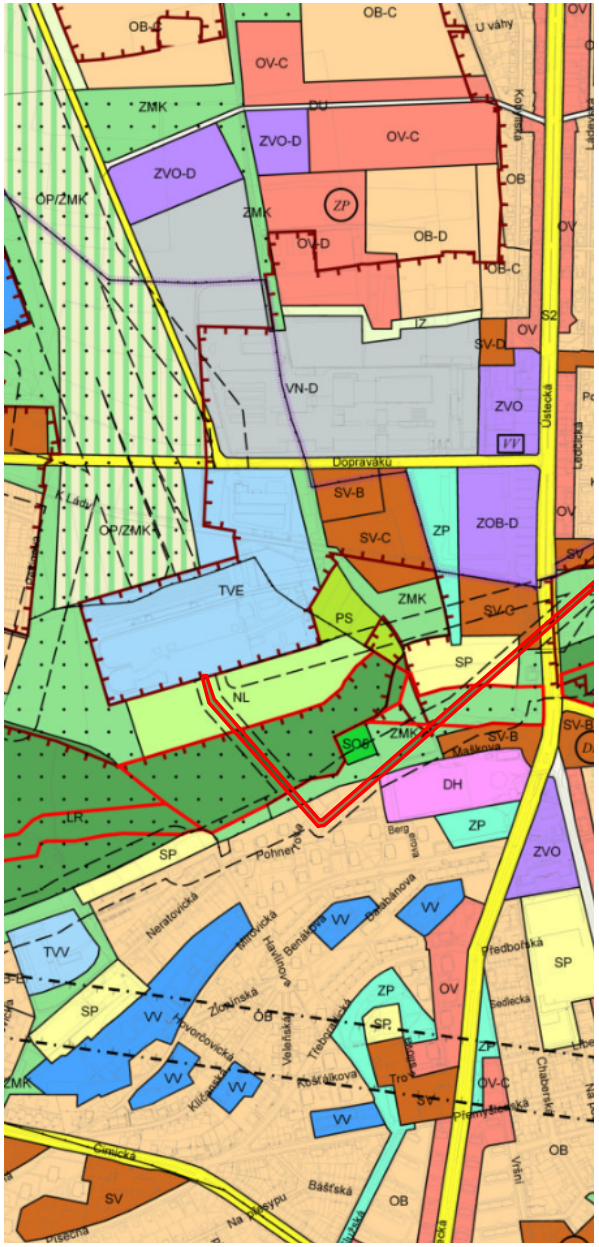
ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy